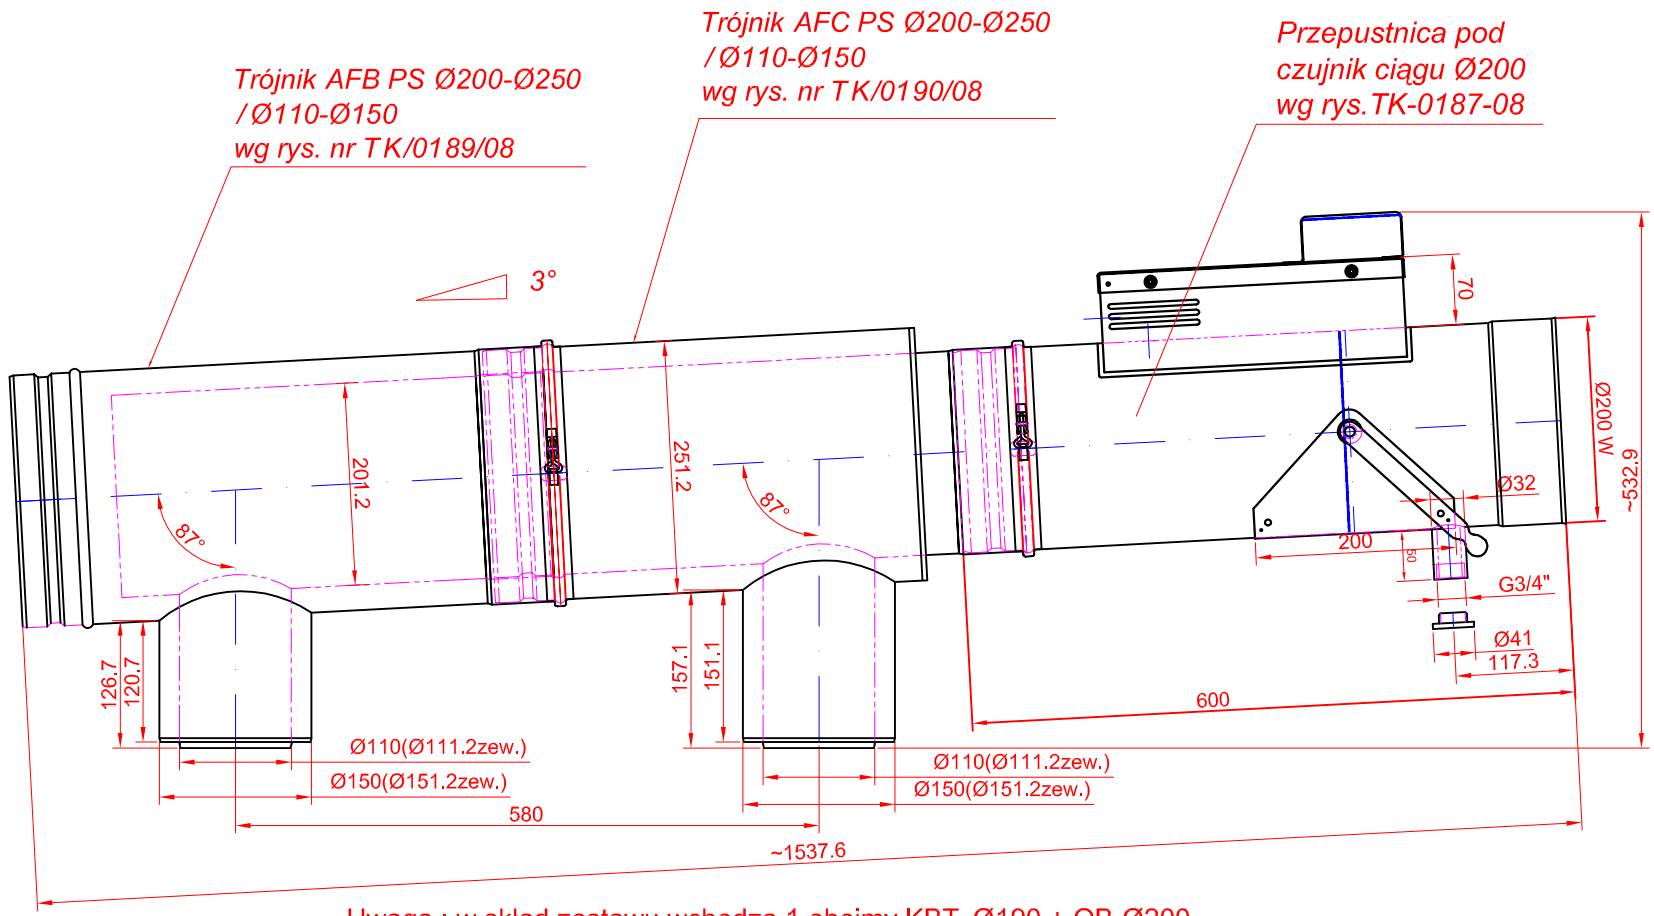

Uwaga : w skład zestawu wchodza 1 obejmy KBT Ø190 + OB Ø200

	Nazwisko	Podpis	Data		Nazwa	
Autor projektu	dr inż. A.Mirowski		03.03.08		Przyłącze MK PS Ø200-Ø250/2xØ110-Ø150 L=580 z przepustnicą pod czujnik ciągu Ø200 (system Vitomodul 200-2K typ SPS-ZP-TC)	
Rysował	Inż. Ł.Zasada		04.04.08			
Sprawdził	mgr Inż. G.Sajna		04.04.08			
Zapytanie	Materiał				Oznaczenie	Nr rysunku
KRAJ 0072/03/08	≠0,6mm 1.4404 ≠0,8mm 1.4301			VIESSMANN		TK/0227/08